

H C

(財) 日本消防設備安全センター認定

式 防火水槽


——耐震性——



TAKAMISAWA
株式会社 高見澤

HC式防火水槽は(財)日本消防設備安全センターの認定製品です。

HC式防火水槽に使用される部材は、二次製品防火水槽認定基準に準拠して設計され、(財)日本消防設備安全センターの指定する工場で製造した認定製品です。

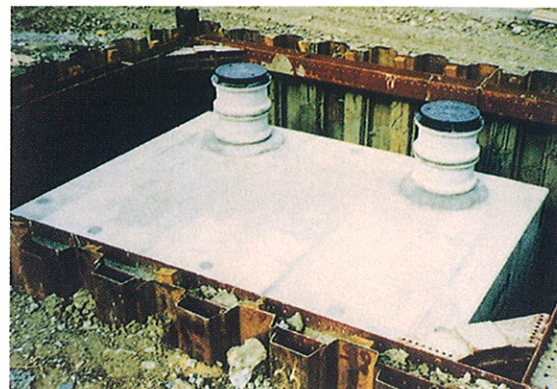

特長

① 優れた防水構造

厳しい品質管理のもとに製造された水密性の高いコンクリート部材を使用し、内壁面にはエポキシ樹脂を塗布、継手目地部には弾性エポキシ樹脂を充填するため全く漏水の心配はありません。

② 優れた耐震性

耐震設計された部材を使用し、さらにPC鋼より線で縦締めして一体化するため、地震時の衝撃にも十分耐え安全です。

③ 工期の短縮

現場の作業は、工場で製造された部材の据付けや接合が主体となるため、工期を大幅に短縮できます。


④ 現場管理の簡素化

工期が短縮され、簡単な作業内容で高度な作業精度が実現できるため、現場管理がきわめて容易です。

⑤ 優れた耐久性

錆や腐食の心配がなく、半永久的に使用することができます。

■施工写真

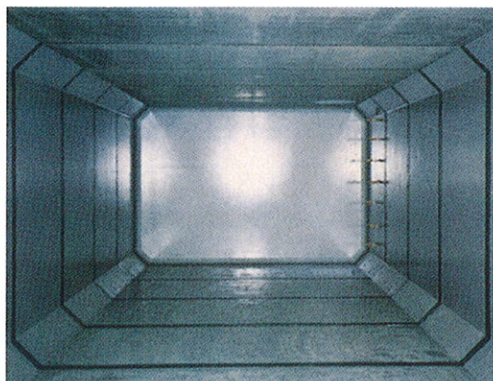

(内部)




底設ビット緊結工



組立模式図

[A型40m³の場合]

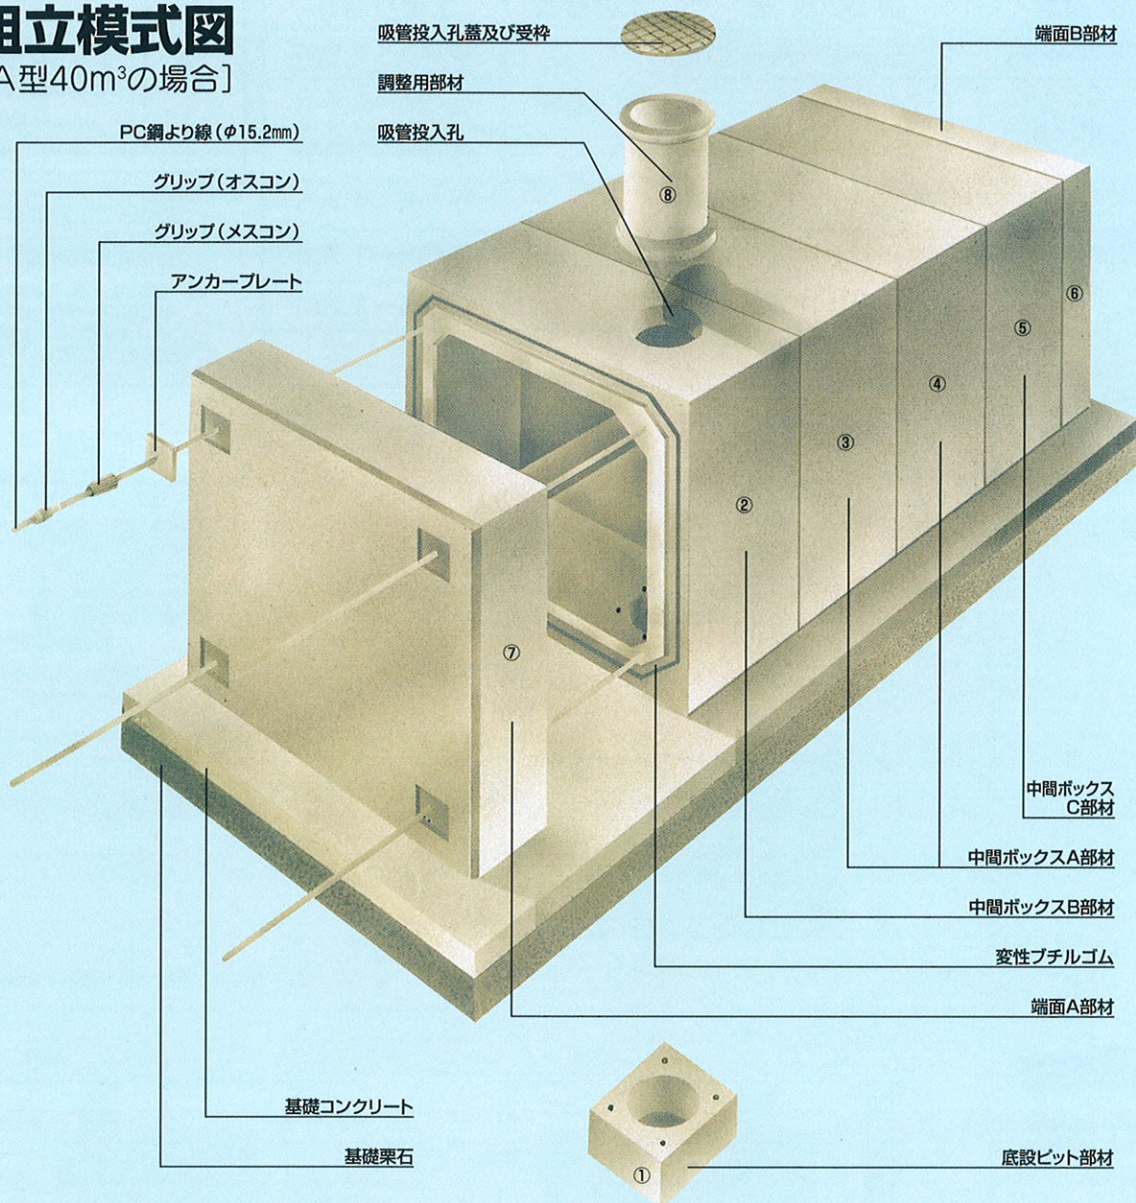

(注) 一連番号は、据付順序を示す。


施工工程

[A・B型 40m³]

準備	丁張 (0.5)	掘削 (1) 土留 (1)	床均し (0.2)	栗石敷設 (0.5) 型枠組立 (0.1)	転圧 (0.2)	基礎コンクリート打設 (0.3)
基礎コンクリート養生 (7)						
型枠除去及び芯出し (0.2) 部材の据付準備 (0.1)	底設ビット部材据付 (0.1)	本体部材据付工及び 底設ビット緊結工 (0.4)	本体部材縦締工 (0.1)	本体グラウト工 (0.1)	調整用部材及び鉄蓋据付 (0.1)	
防水工 (1)			防水チェック及び養生 (2~4)			
防火水槽周囲埋戻し (0.3) 防火水槽内部清掃 (0.1)	水張り (0.2)	工事完成竣工検査	(総日数:14.2~16.2日)			

HC式防火水槽型式


	型式番号	型 式 記 号 ※1	水槽容量	土被り厚さ
1	防-84084号	TT40-I-A-1.0	40.16m ³	0.0m~1.0m
2	防-84085号	TT40-I-A-1.5		0.0m~1.5m
		TT40-II-A-1.0		0.0m~1.0m
3	防-84086号	TT40-I-B-1.0	40.31m ³	0.0m~1.0m
4	防-84087号	TT40-I-B-1.5		0.0m~1.5m
		TT40-II-B-1.0		0.0m~1.0m

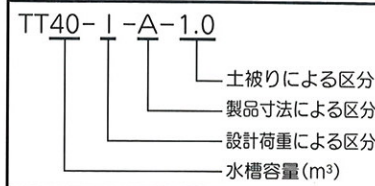

- ※ 1) Aタイプ
内寸法 (B) 3000×(H) 2000 (mm)
Bタイプ
内寸法 (B) 3500×(H) 2380 (mm)
- 2) I型とは、公園、宅地等で自動車の進入するおそれのない場所の地下に設けるものをいい、II型はこれ以外の場所の地下に設けるものをいう。ただし、T-20仕様


A TYPE

A型標準仕様図
(40m³)

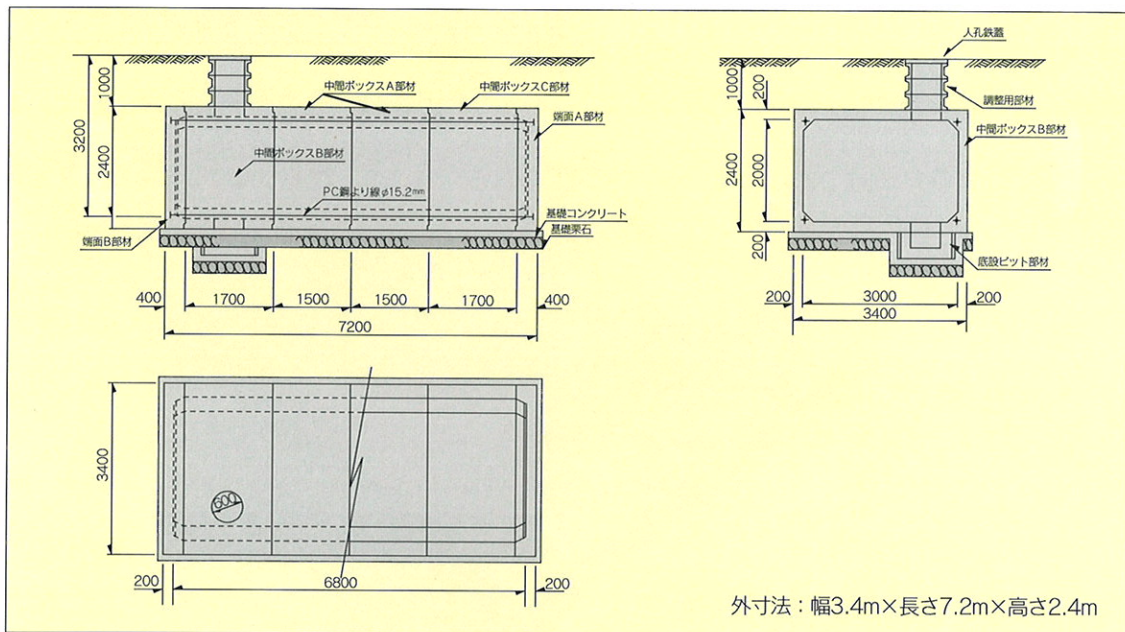

B TYPE

B型標準仕様図
(40m³)

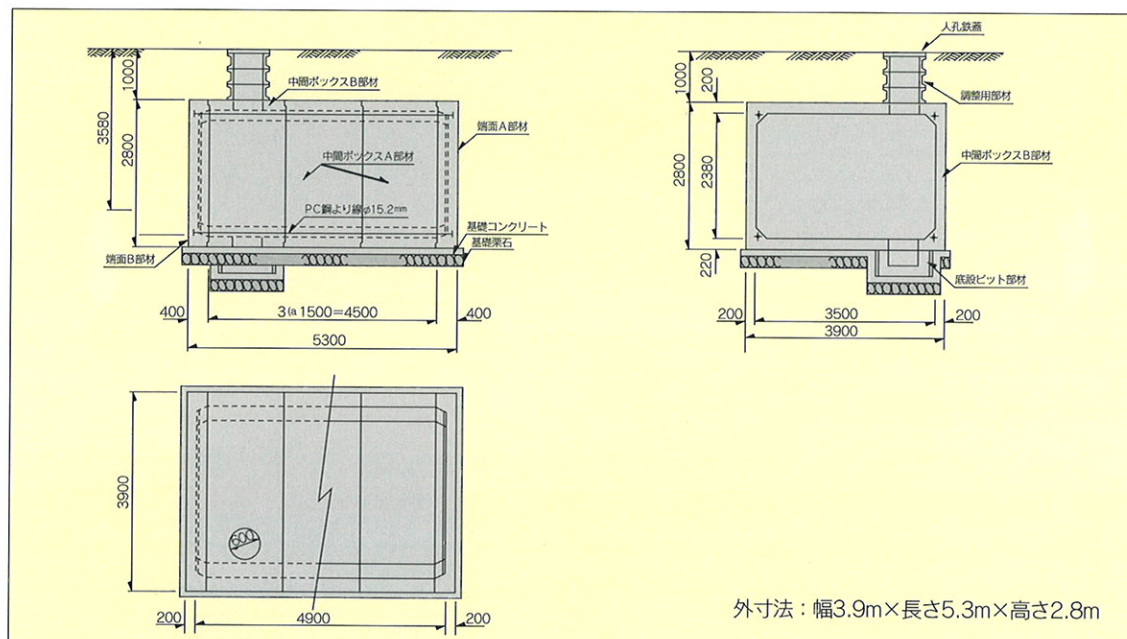

問い合わせは下記まで



TAKAMISAWA
株式会社 **高見澤**

コンクリート事業部
〒381-0211 本部・開発研究所
上高井郡小布施町大字雁田1262-23
TEL (026) 247-5711 (代)
FAX (026) 247-5066 (代)

ホームページアドレス：http://www.kk-takamisawa.co.jp
e-mail：c-honbu@kk-takamisawa.co.jp

東北信(営)小布施 TEL (026) 247-3151
東 信 TEL (0268) 26-1722
南 信(営)伊 那 TEL (0265) 85-3061
松 本 (営) TEL (0263) 37-9970
茅 野 (営) TEL (0266) 72-5655
豊 田 (事) TEL (0269) 26-0710
建 材 課 TEL (026) 222-2767
上 越 支 店 TEL (0255) 31-1500